

ACLARACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE LA RED DE TELEFONÍA INTERNA

Las instalaciones deberán cumplir con los requerimientos de los estándares TIA/EIA-568, TIA/EIA-569-A.

Los cables de telefonía ***"no compartirán canalizaciones donde se alojen cables de energía eléctrica"***.

El cableado horizontal y el del área de trabajo se ejecutará con cables de dos conductores, para instalación telefónica interna, norma ISO 527-1-2, norma 755, IEC 61156, cubierta externa de PVC, no propagante de llama y autoextingible. Conductores de cobre sólido estañado calibre 0.51 mm (24 AWG). Marca Epuyen o similar en calidad y técnica.

No se permite la conexión en paralelo, se empleará una roseta para cada extensión, hasta alcanzar la cantidad requerida. El cableado convergerá a los distribuidores existentes, donde se instalarán regletas tipo Siamond con capacidad superior a los internos a instalarse en un 50%. La ubicación de los elementos se determinará según el plano.

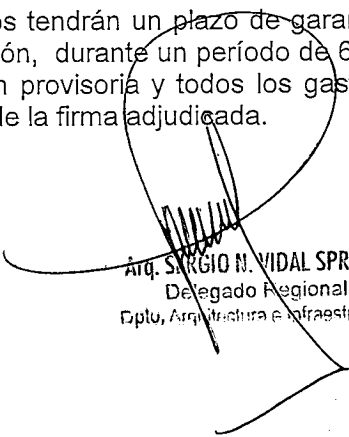
Una vez culminados los trabajos encomendados se procederá a la limpieza de obra. Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes.

El Oferente deberá presentar con la oferta, detalles y folletos técnicos de todos los materiales, consignando marca y modelo.

Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura al tel.: (0221) 439-1400.-

GARANTIA: Todos los trabajos efectuados tendrán un plazo de garantía por defectos en los materiales o en la instalación, durante un período de 6 meses a partir de la fecha del Acta de recepción provisoria y todos los gastos que dichas tareas demanden estarán a cargo de la firma adjudicada.

Delegación Regional I
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General


Arq. SERGIO N. VIDAL SPRAUER
Delegado Regional I
Dpto. Arquitectura e Infraestructura